

МАТЕРИАЛИ:


- Бетон марка 520- / клас В15 /
- Стомана - Ст. А1/ф/ и Ст. А3/Н /

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Прието допустимо почвено натоварване - 2,0кг/см²
- Изкопът да се пази от външни води и да не престоява
- Бетон в основи - 520
- Арм.бет. настилка-10 см върху добре трамбован насип мрежа 5ф8/м в две посоки.
- Да се спазват комите на фундиране и да се работи съвместно с проекти част Арх,OB, BK и El
- Кофражът и армировката да се приемат от проектанта
- За фусове на колони и шайби - гледай лист 4,5
- При възникнали различия от проектното решение да се извика проектанта на място.
- Работи съвместно с лист 1,2



ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА горна армировка

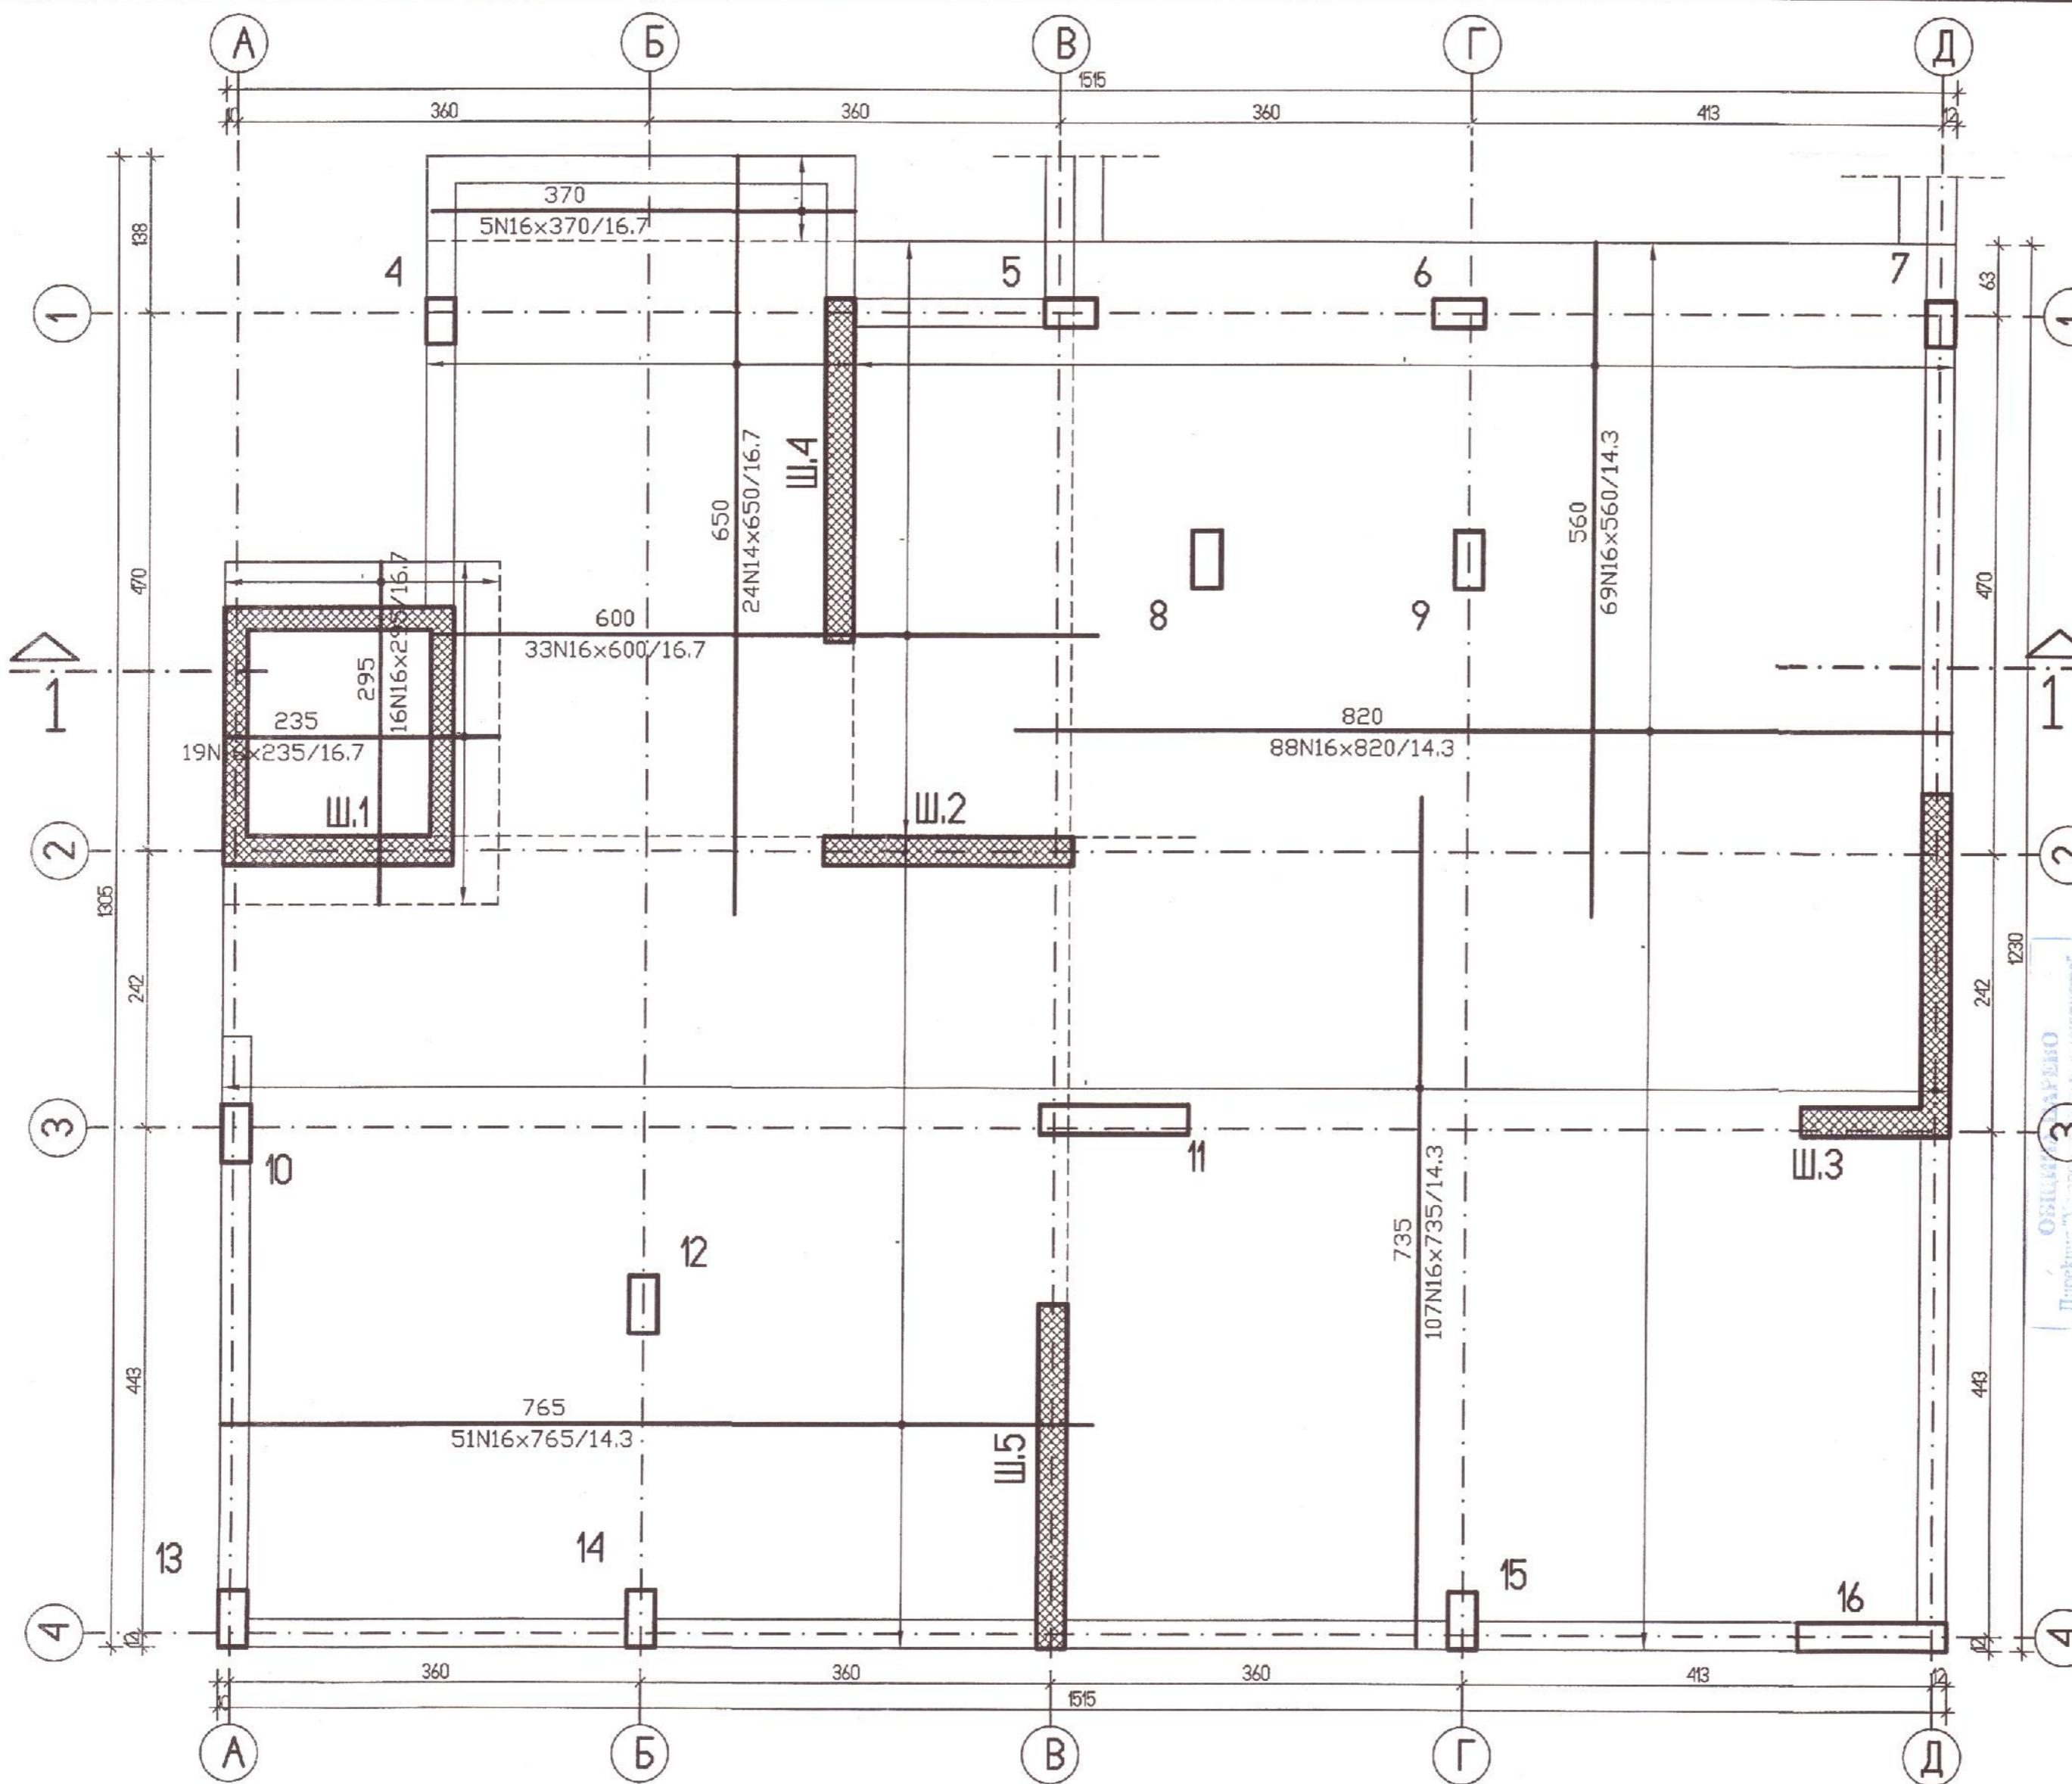

ПРОЕКТАНИ		СЪГЛАСУВАЛИ	
СК	инж.Х.Алексиева	ЕЛ	инж.Ю.Онилков
	СЪГЛАСУВАЛИ		
АРХ	арх.Л.Шекерова	ВК	инж.П.Петенева
	арх.Т.Киркова	OB	инж.Д.Илиева
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		ОБЩИНА ЦАРЕВО	
М 1:50		РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ II, кв.10, гр.ЦАРЕВО	
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		ДАТА 2008 г. лист 3	