


УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
	Табло главно/Тгл/
	Табло апартаментно тип mini Pragma
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-одикновен-Нм=0.4 м,1.2м,1.6м и противовлажен-0.5м
	Ел. бойлер
	Комбиниран панел с розетки за контакти 2бр,розетка за телефон и розетка за Inet
	Контакт тип "Шуко" за скрита инсталация-одикновен за конвектор

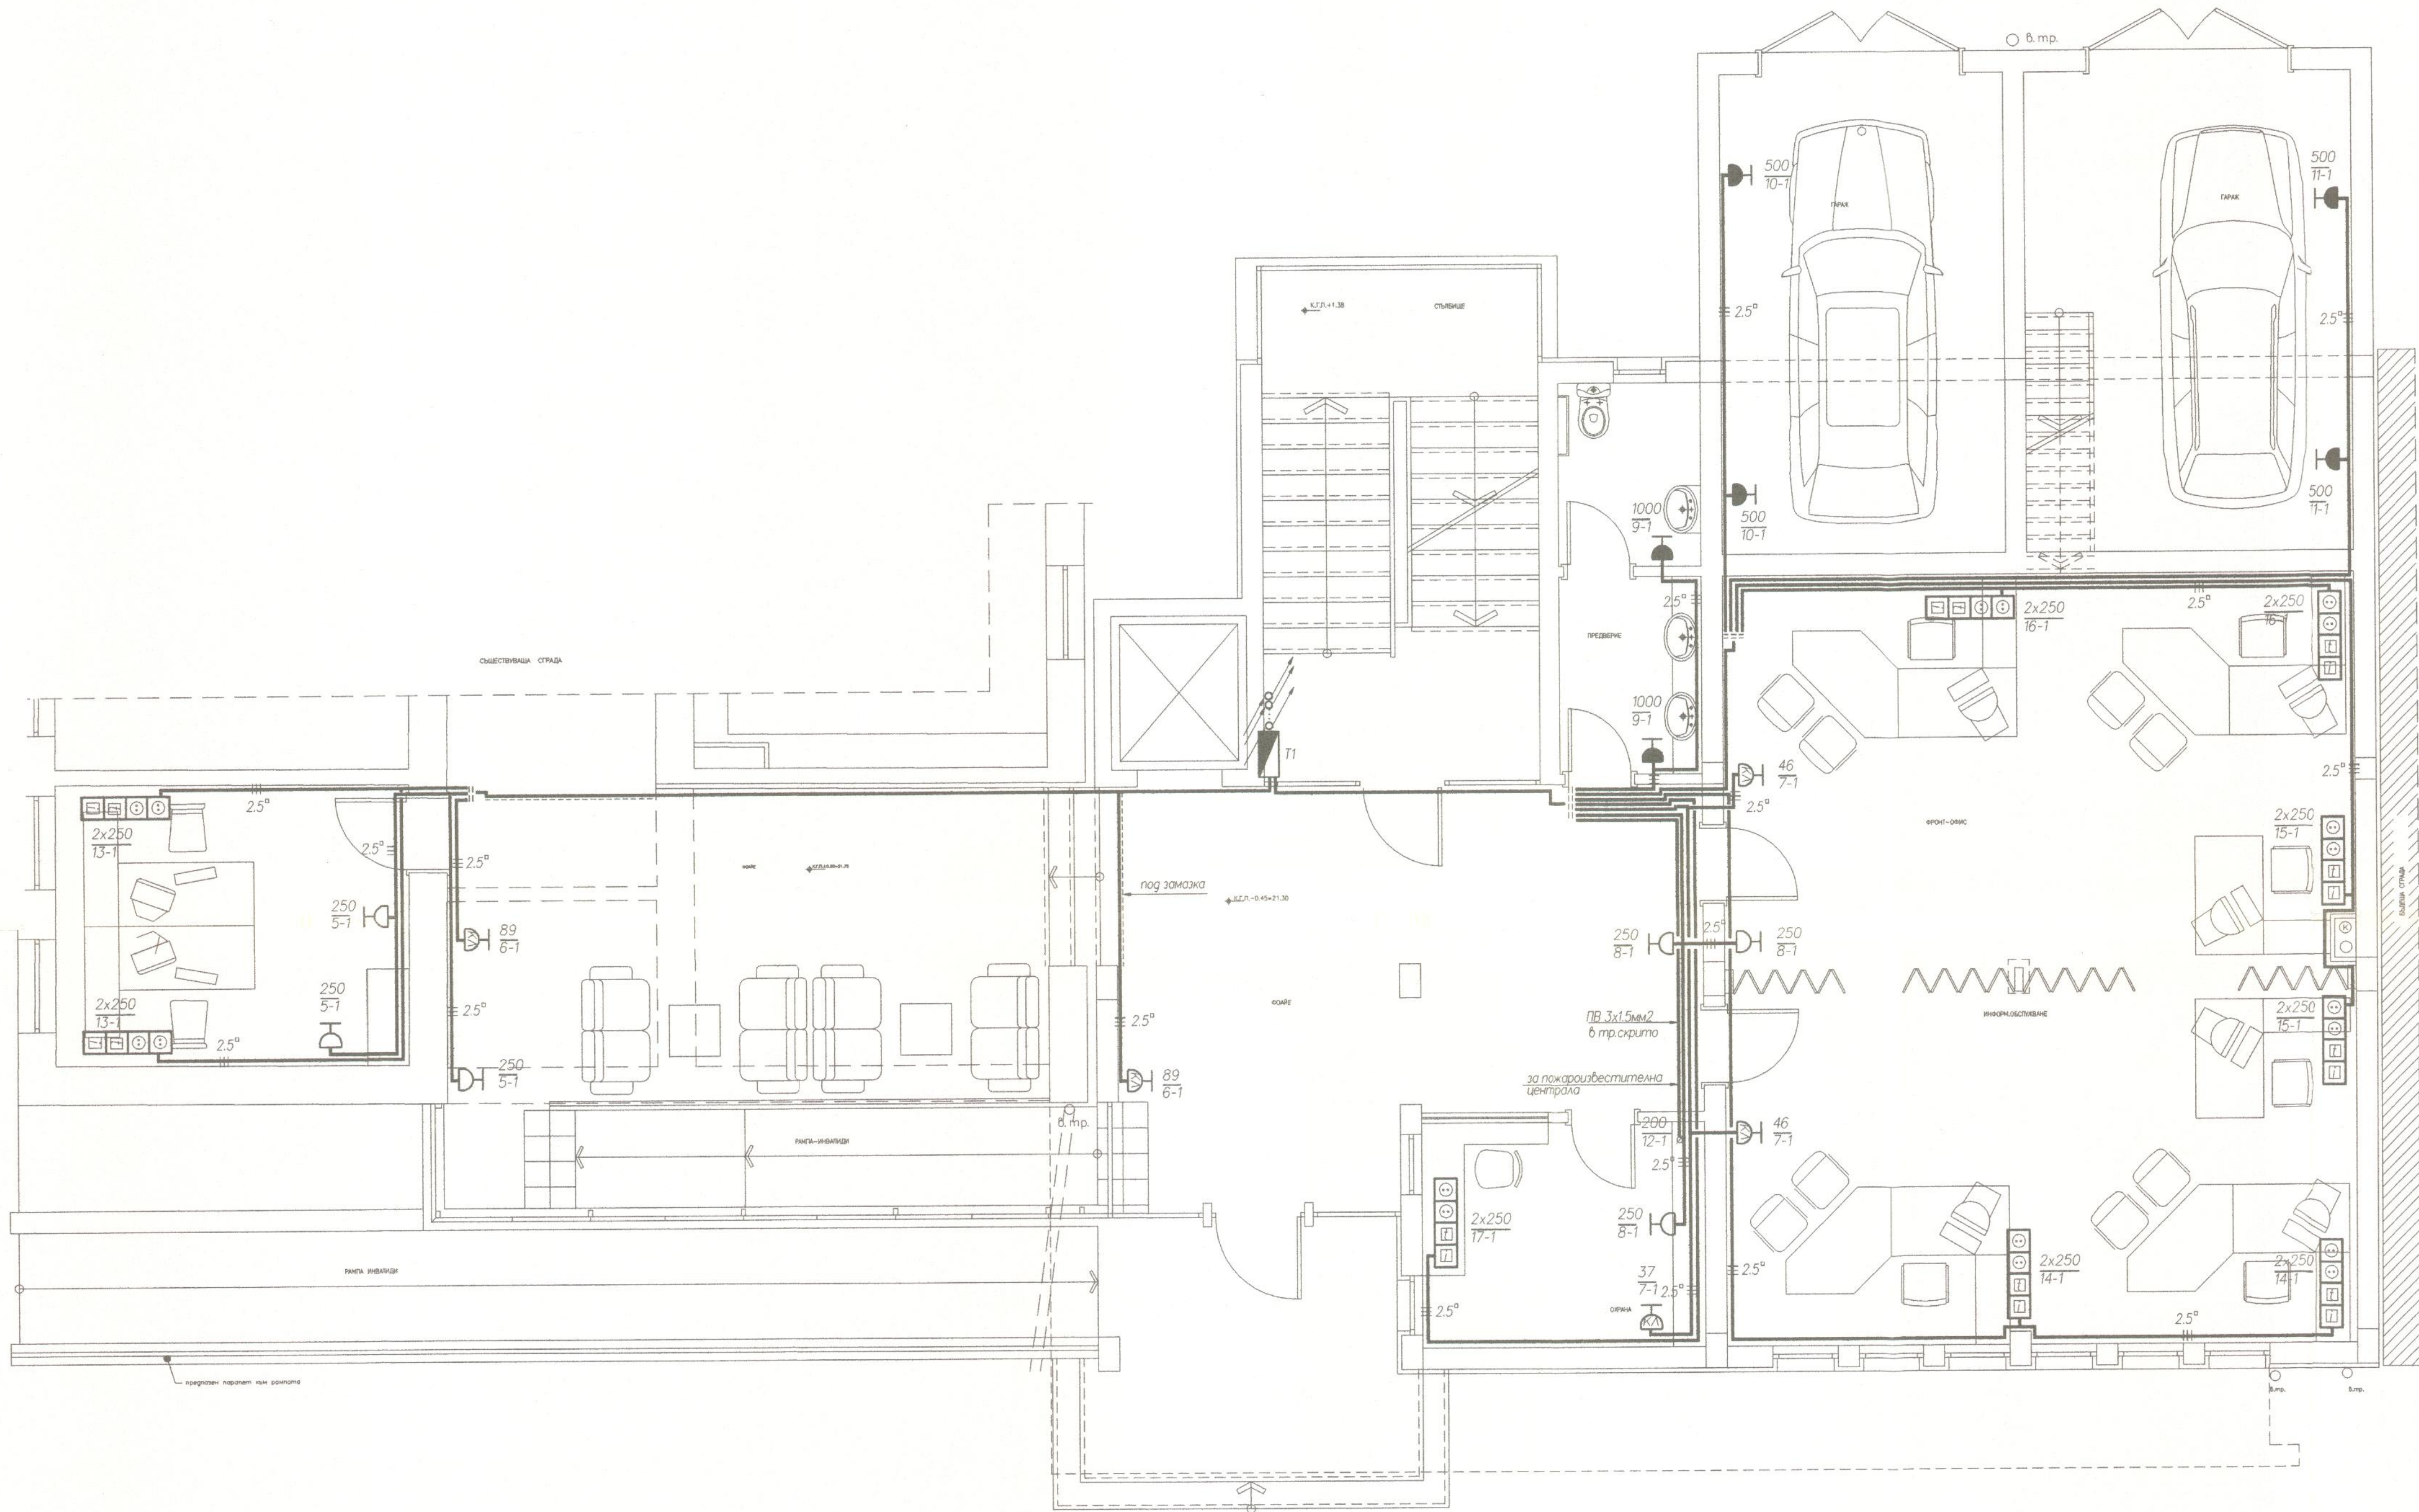

#### ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ. КОНТАКТИ

Инвеститор:  
Община Царево

Архитекти: арх. Л.Шекерова арх. Т.Кирилова

Конструктор:  
инж. Алексиева

Отопление Вентилация и Климатизация:  
инж. Д.Илиева

Електрооборудване:  
инж. Т.Василева

Водоснабдяване и канализация:  
инж. П.Пенчева

**РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО В УПИ II кв.10 гр.ЦАРЕВО /техн. проект/**

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ ЕТАЖ КОТА -0.45=21.30**

ОБЩИНА ЦАРЕВО  
Дирекция "Устройство на територията"  
**ОДОБРИЛИ**  
Гл. архитект:   
арх.Царево... 22.02.2008 г.



КАМЕРЕН ПРОЕКТИРАНЕ  
ИНЖЕНЕРИ  
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 03897  
инж. ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА  
e-mail: BUDA@mbx.contact.bg



ул. Ал. Батенберг No. 5  
Бургас  
телефон: 844 855  
МАЩАБ: 1 : 50  
ДАТА: 01. 2008  
НАЧЕРТАЛ: Т.В.  
ПРОВЕРИЛ: Т.В.  
ЧЕРТЕЖ No: 9

#### Забележка

1. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНИ С ПРОВОДНИК ТИП ПВ В ТРЪБА ПОЛОЖЕН ПОД МАЗИЛКА И АРМАТУРА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ
2. ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРОВОДНИК ПОКРАЙ КОМИНИ,ДА СЕ ПОЛОЖИ ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ!
3. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е КОНТАКТИТЕ С ДЕФЕКТОТОВА ЗАЩИТА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ПРОВОДНИК ПВ В ТРЪБА!!!!
4. ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА ИЗЛАЗА ЗА БОЙЛЕРА ДА СЕ СЪОБРАЗИ СЪГЛАСНО ВК ПРОЕКТ!!!!
5. ПРИ МОНТАЖ НА КОНТАКТИ И РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ НА СГРАДНИ СТОМАНО-БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ДА СЕ МОНТИРАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО КОНЗОЛИТЕ В КОФРАЖА!!!