


УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
□	АДАПТЕР 6201L
○	ОПТИЧНО-ДИМЕН АДРЕСИРУЕМ
◎	ОПТИЧНО-ДИМЕН КОНВЕНЦИОНАЛЕН
⊖	ТЕРМИЧЕН, МАКСИМАЛНО ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ДАТЧИК
□	ВЪТРЕШНА СИРЕНА С ВГРАДЕНА КСЕНОНОВА ЛАМПА
■	ВЪНШНА СИРЕНА
□	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ РЪЧЕН
☒	ИЗОЛАТОР 6202
□	ВЪНШНА СИРЕНА
■	Пожароизвестителна централа FS 6000
—	ТЧП 2х1мм <sup>2</sup> , б тръба Ф11, скрито



#### ПОЖАРОИЗВЕСТИВАНЕ

Инвеститор:  
Община Царево  
Архитекти:  
арх. Л.Шекерова арх. Т.Кирилова  
Конструктор:  
инж. Алексиева  
Отопление Вентилация и  
Климатизация:  
инж. Д.Илиева  
Електрооборудование:  
инж. Т.Василева  
Водоснабжение и канализация:  
инж. П.Пенчева

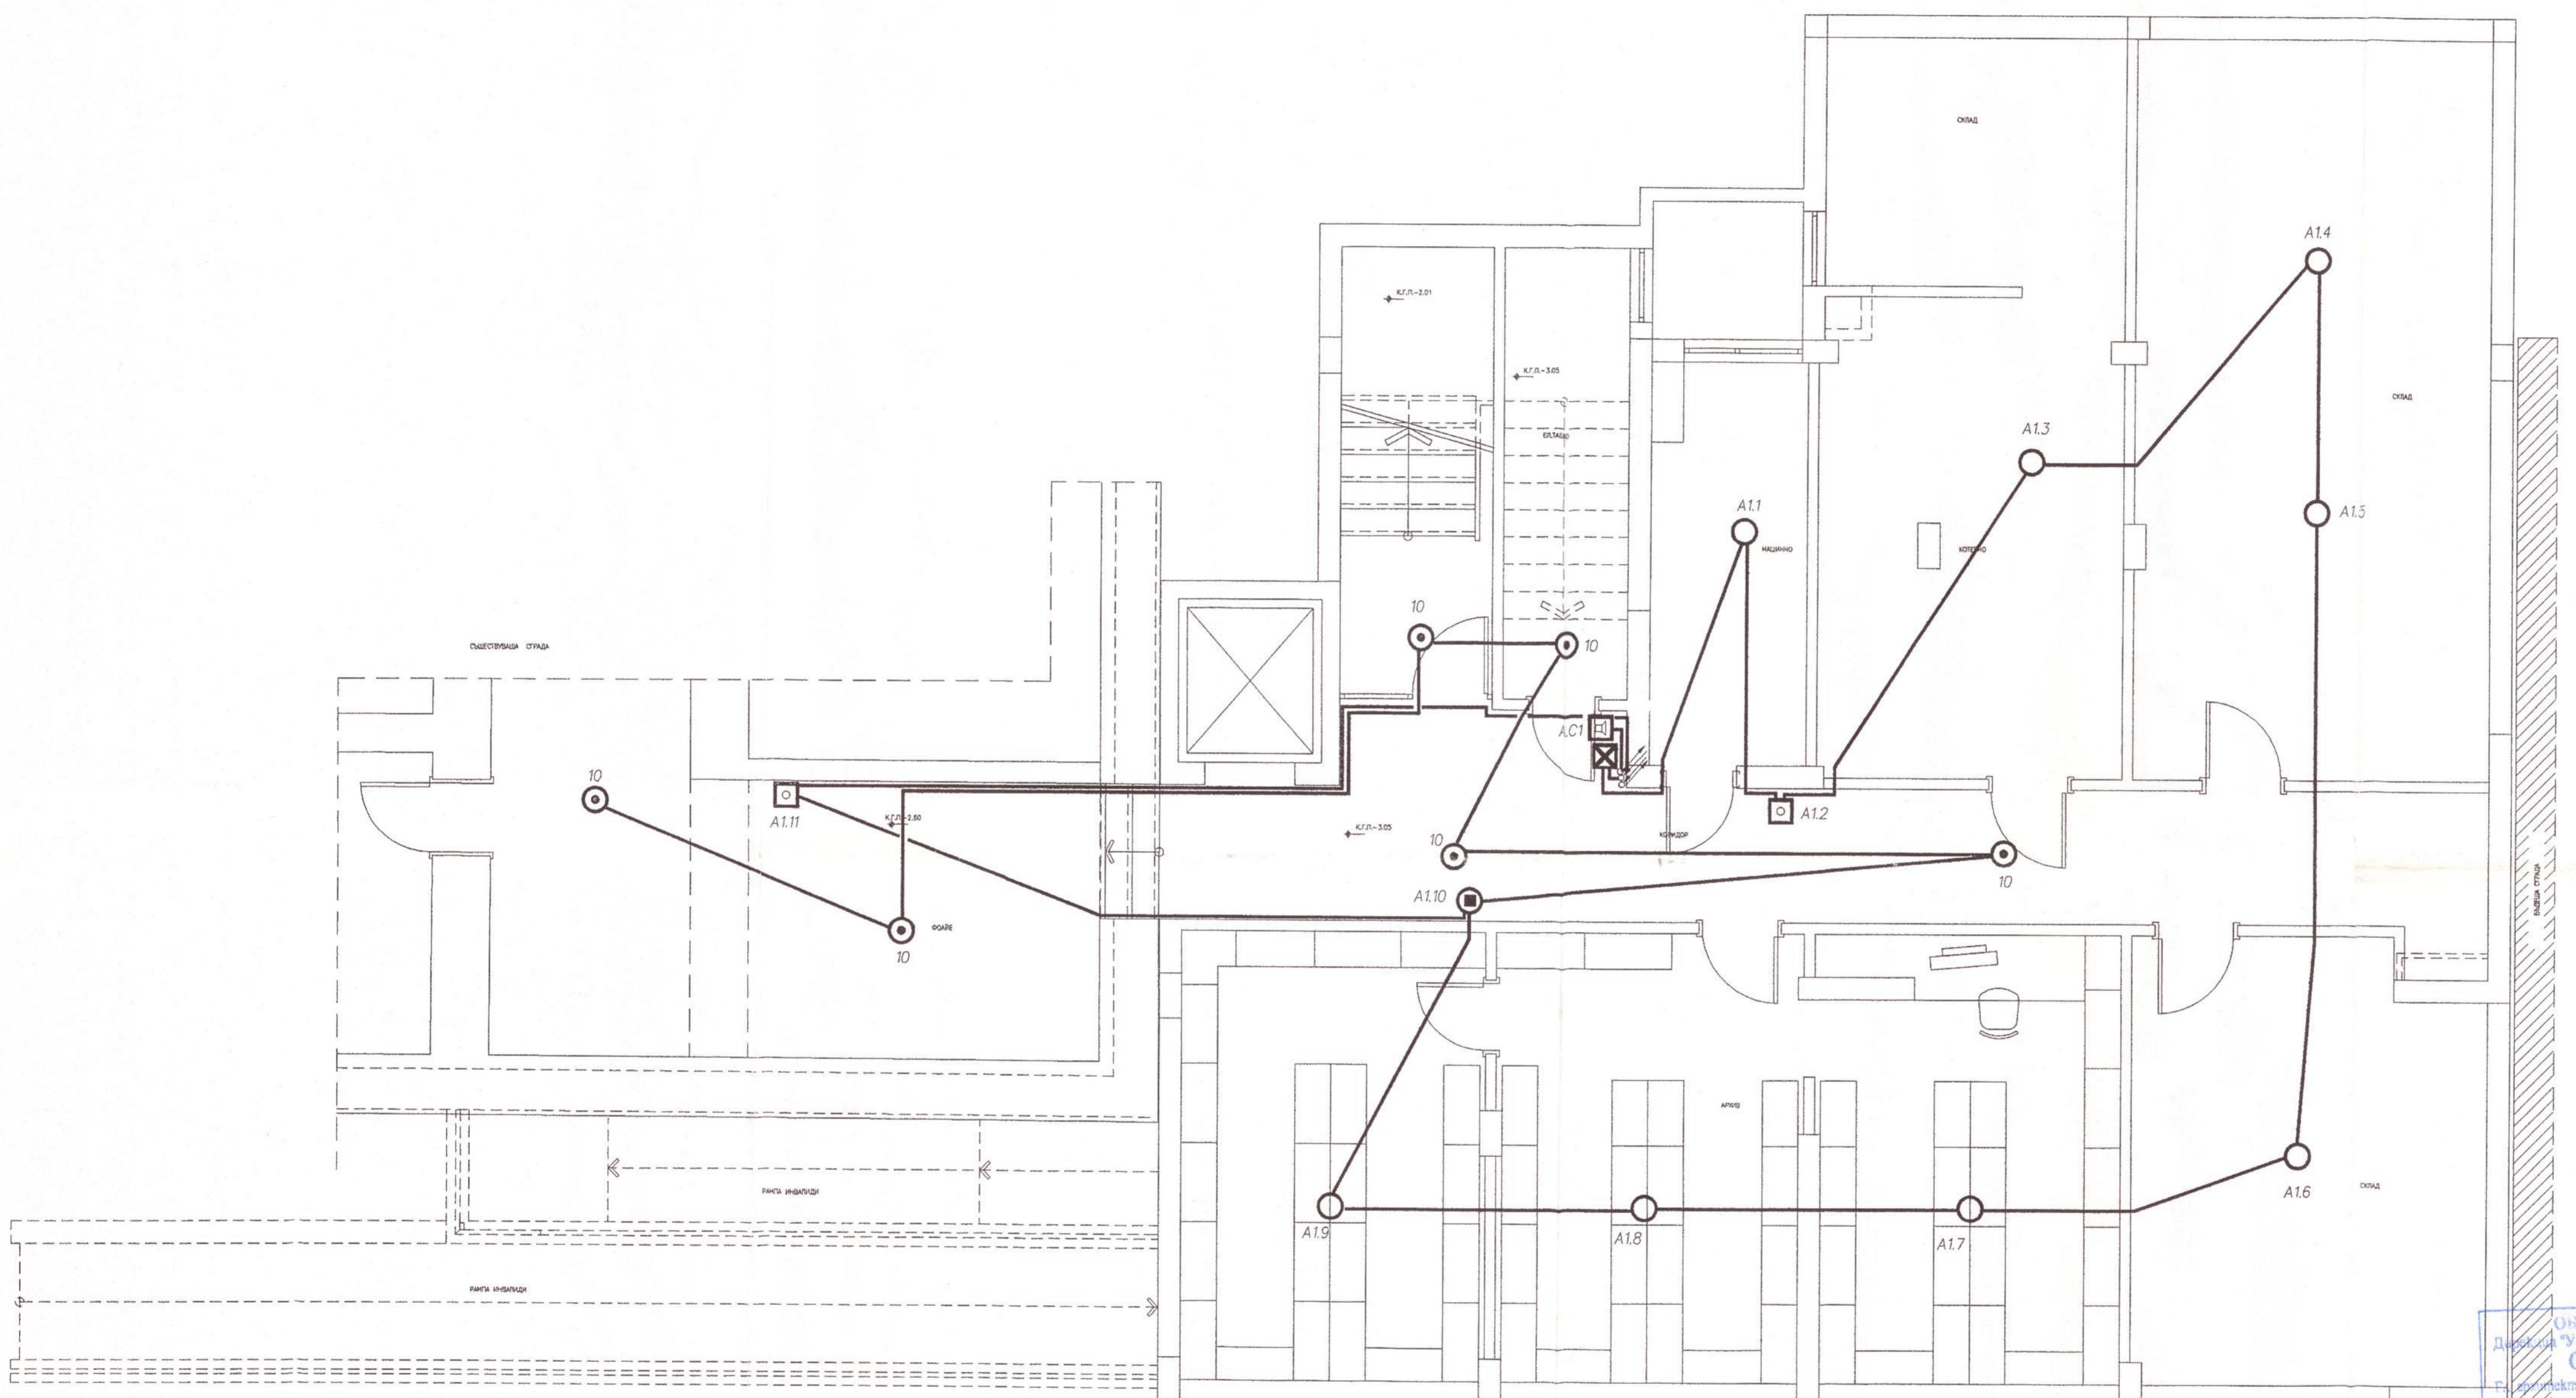

РАЗШИРЕНИЕ И  
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА  
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО В  
УПИ II кв.10 гр.ЦАРЕВО  
(техн. проект)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
СУТЕРЕН КОТА -3.05



ул. Ап. Батенберг №.  
5  
Бургас  
телефакс  
844 855  
e-mail  
BUDA@mbbox.contact.bg  
БУРГАС  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
БУРГАС  
МАСАБ 1 : 50  
ДАТА : 1. 1. 2008  
НАЧЕРТАЛ : Т.В.  
ПРОВЕРИЛ : Т.В.