


ОБЩИНА ЦАРЕВО
Дирекция „Устройство на територията“
СЪГЛАСУВАМ
Гл. архитект: *[Signature]*
гр. Царево 04.09.2018 20... г.

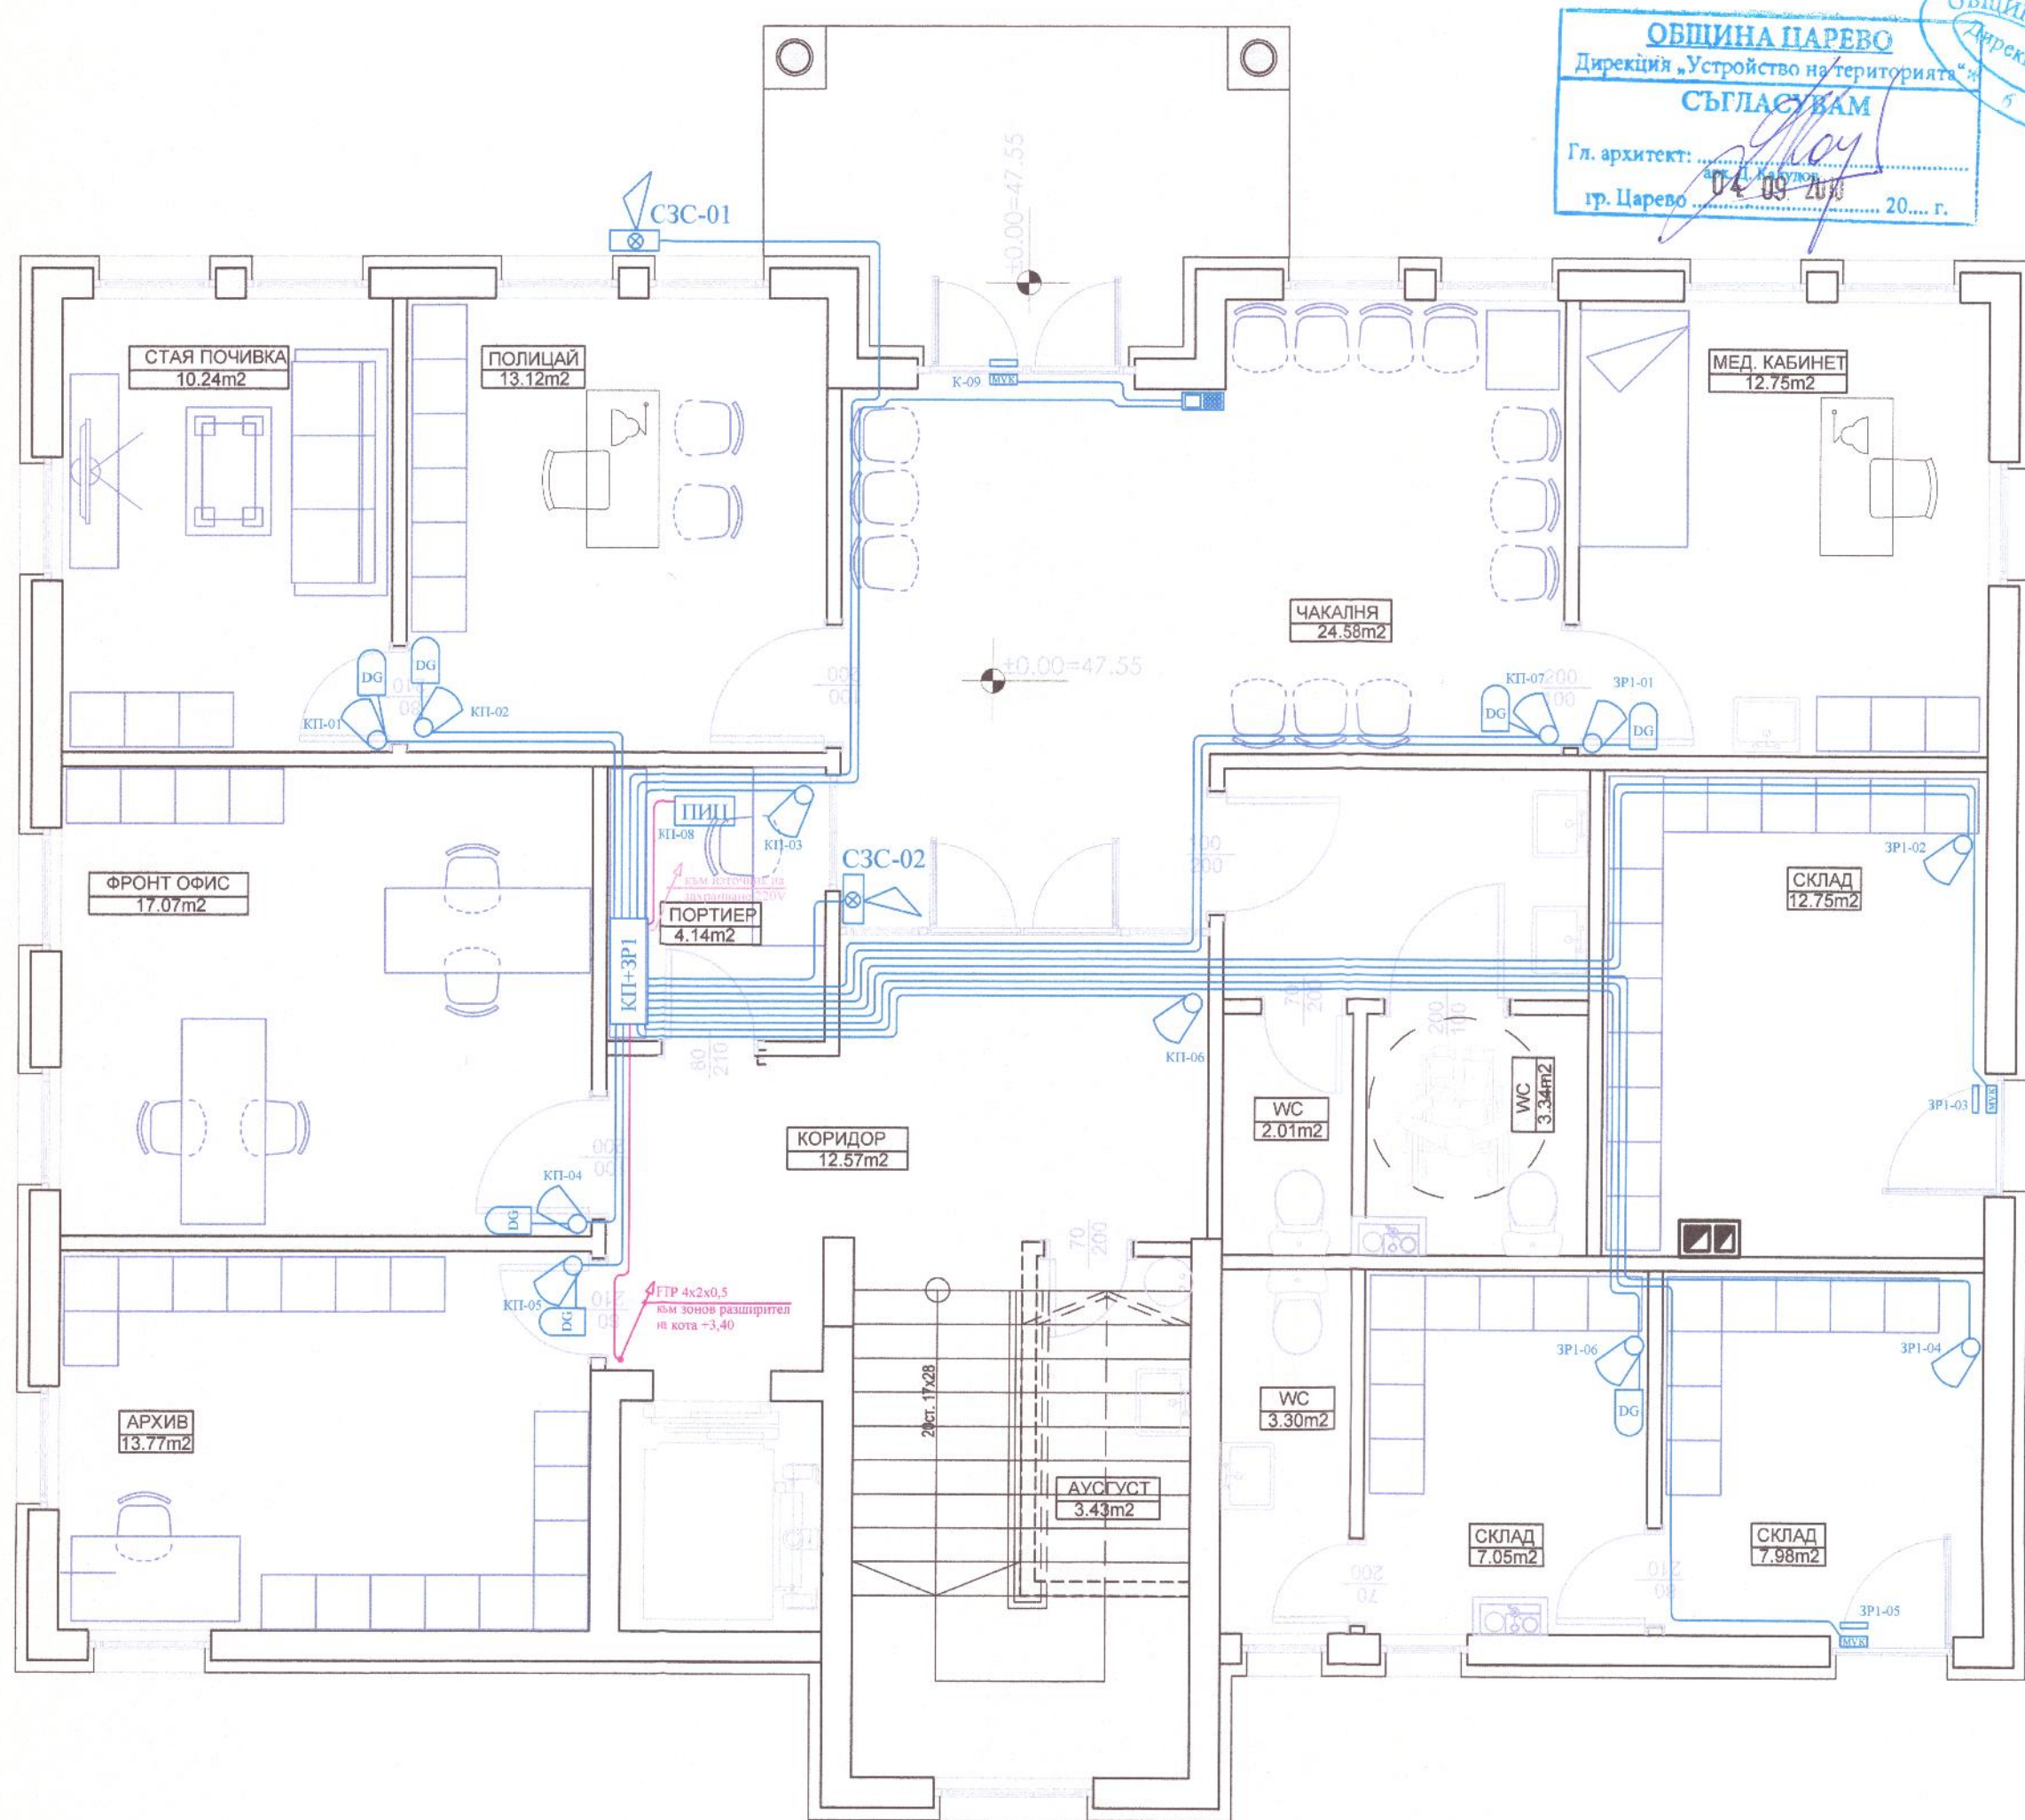

- Легенда :
- КП+3P1 Контролен панел и зонов разширител на охранителната система - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
 - Инфрочервен детектор за движение - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
 - Дигитален акустичен детектор за стъкло - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
 - Светлинно звуков сигнализатор - монтира се на стената на височина 2,4м от готов под.
 - Магнитно управляем контакт - монтира се на касата на вратата.
 - Клавиатура - монтира се на стената на височина 1,4м от готов под
 - Кабел CQR CABS 6x0,22 - положен в гофрирана тръба ф13 под мазилка
 - Кабел FTP 4x2x0,5 - положен в гофрирана тръба ф13 под мазилка. Полага се от контролния панел на охранителната система до зоновите разширител и пожароизв. централа.
 - КП-07 Номер на зоновия вход на контролния панел
 - 3P1-01 Номер на зоновия вход на зонов разширител 1
- Забележка:
Захранването на охранителната система с 220V е показано в част електро

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР
КОТА ±0.00=47.55

Обект: Обществена сграда в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

фаза: ТП
Април 2018

част: Охранителна с-ма

чертеж: 1/6
М 1:50

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОМОЩНОСТ
Регистрационен № 28031
инж. ИВЕЛИН
НАЙДЕНОВ РУСАНОВ
Подпис: *[Signature]*
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Архитектура	арх. Ст. Бахатуров
Конструкции	инж. К. Иванов
Електро	инж. Хр. Топалски
ВиК	инж. З. Златев
ОВК	инж. М. Халков
ЕЕ	инж. М. Халков
ВПТ	инж. Н. Димитров

Възложител: Община Царево