


T2

Степен на защита IP40  
Табло апартаментно  
за вграждане,  
с вход и изводи отгоре

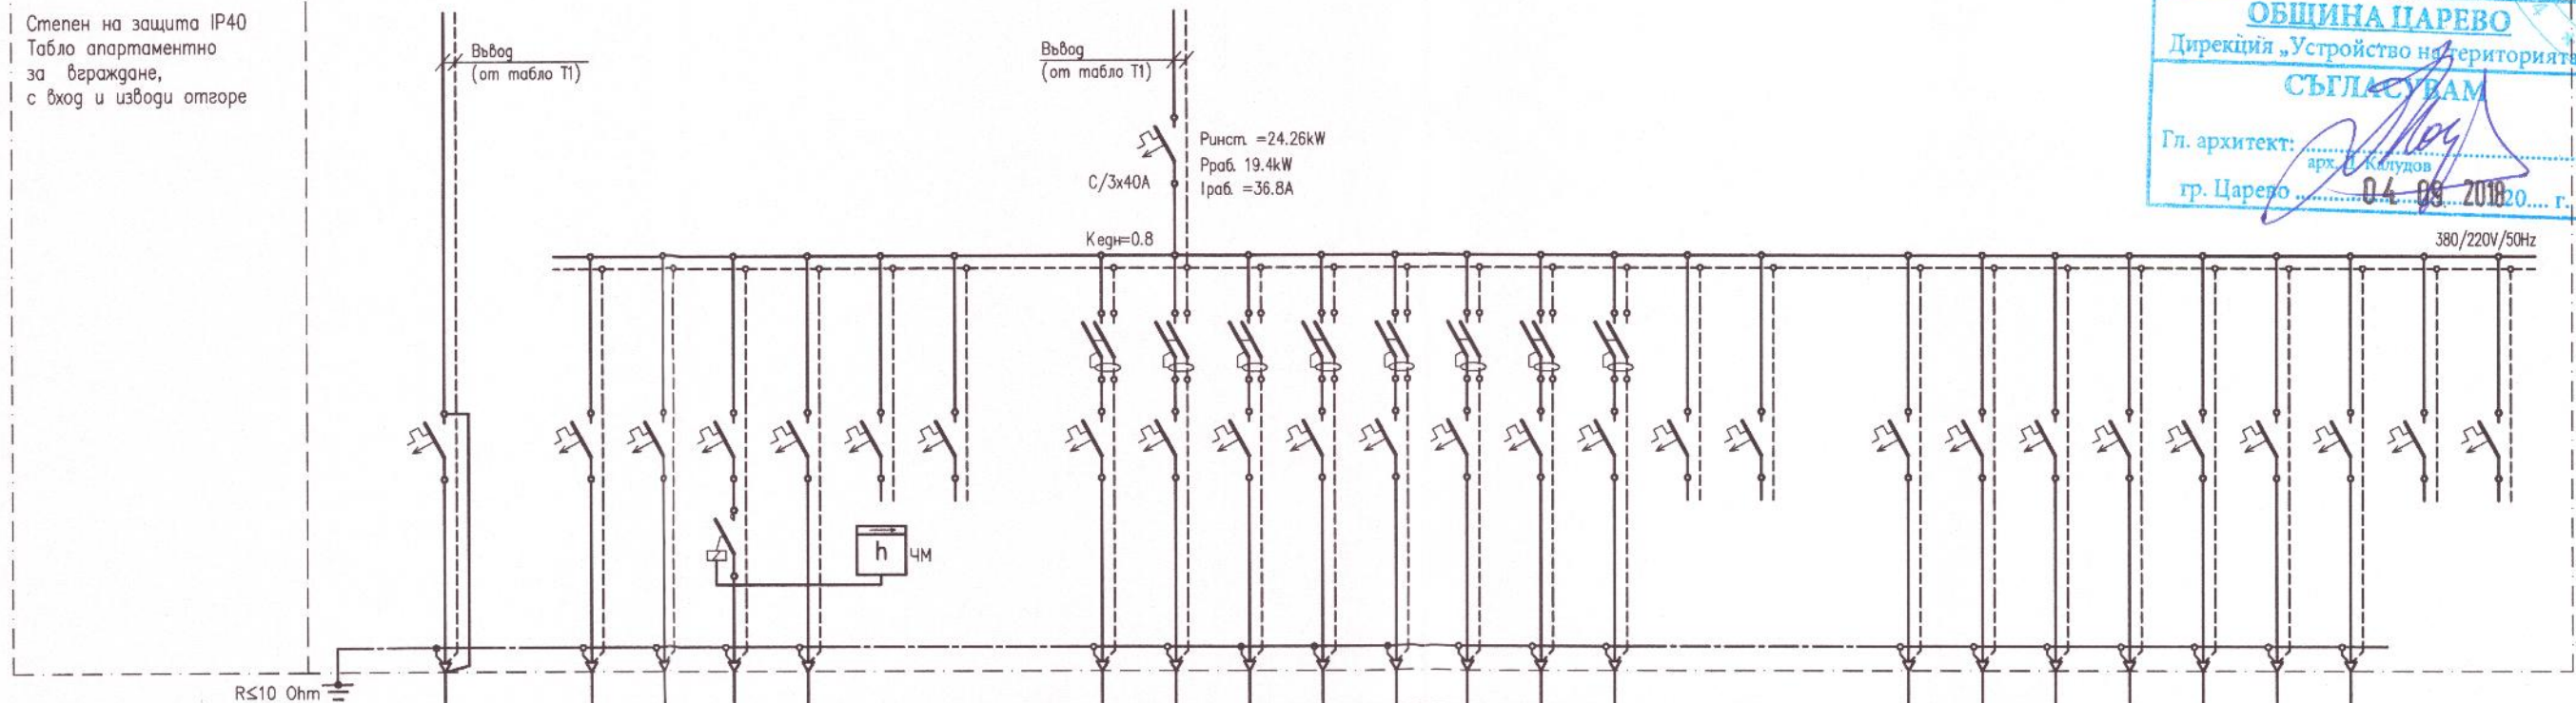

Номер по ред	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Токов кръг	101	1	2	3	4	5	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Брой излази No	11	11	12	1	4	—	10	5	6	8	6	8	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—
Инст./раб. мощност kW	0.40	0.44	0.47	0.2	0.16	—	2.50	1.25	1.50	2.00	1.50	2.00	2.15	2.00	—	—	1.13	1.13	1.71	0.87	0.87	1.71	0.87	—	—
Работен ток A	2.3	2.5	2.6	1.1	0.9	—	14.3	7.1	8.5	11.4	8.5	11.4	10.3	9.6	—	—	6.4	6.4	9.8	5.0	5.0	9.8	5.0	—	—
Предпазител A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x20A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x20A	C/1x20A	C/1x16A	C/1x20A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A
K-ор/ДТЗ	—	—	—	K-p/1x16A	—	—	ДТЗ-25A/30mA	ДТЗ-25A/30mA	ДТЗ-25A/30mA	ДТЗ-25A/30mA	ДТЗ-25A/30mA	ДТЗ-25A/30mA	ДТЗ-25A/30mA	ДТЗ-25A/30mA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
cos (phi)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	—	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.95	0.95	—	—	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	—	—
Фаза	R	S	T	T	R	—	S	T	R	S	T	R	S	T	—	—	R	S	T	R	S	T	R	—	—
Сечение линия kA mm	ПВВ-МБ1 4x1.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x1.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x1.5mm <sup>2</sup>	—	—	—	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	—	—	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	ПВВ-МБ1 3x2.5mm <sup>2</sup>	—
Консуматор	Осветление аварийно	Осветление работно	Осветление работно	Вентилация WC	Осветление работно	Резерв	Резерв	Контактни кмет + секретарка	Контактни засед. зала	Контактни кабинет	Контактни кабинет	Контактни кабинет	Контактни кабинет	Контактни кабинет	Г. Печка	Бойлер	Резерв	Резерв	Контактни кабинет	Контактни секретарка	Контактни засед. зала	Контактни архив	Контактни кабинет	Контактни кабинет	Контактни кухня

Обект: Обществена сграда-кметство  
в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

Еднолинейна схема на табло T2

фаза: ТП  
дата 2018

част: Електротехническа

чертеж: 08  
М -

П  
р  
о  
е  
к  
т  
а  
н  
т

инж. Христо Топалски  
ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 03051  
инж. ХРИСТО  
ЛЕНКОВ ТОПАЛСКИ  
Подпис: *[Signature]*  
ВЪВЕДЕНИЕ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Възложител: Община Царево