


Тас

Степен на заштита IP31
за монтаж на стена.
Да се изработи с
возможност за закључвање
в искључено положение.



Токов крива	No	01	1	2
Излази	бр.	-	1	-
Инст./раб. моќност	kW	-	1.0	4.00
Работен ток	A	-	5.6	7.6
Предпазител	A	-	C/1x10A	-
K-ор/ДТЗ		-	IPB-25M30mA	-
cos (phi)		0.8	0.8	0.8
Фаза		RST	R	RST
Сечење линија	кб.мм	CBT 5x6		CBT 5x4
Описание		Въвог от табло	Контакти реконструктивни шпунти	односен шпунт

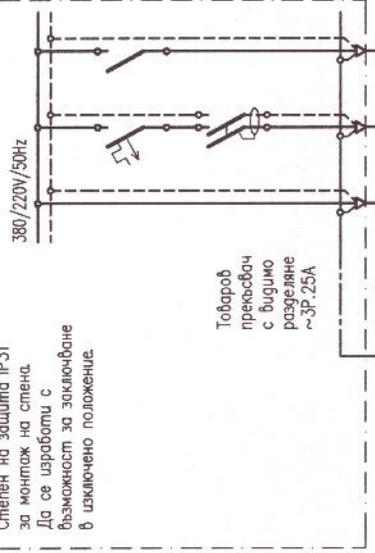

ОБЩИНА ЦАРЕВО
"Устройство на територијата"
СЪГЛАСУВАМ

Гл. архитект: арх. Д. Стојанов
04.09.2018
гр. Царево, 20... г.

**Обект: Обществена сграда-кметство
в УЛЦ XX, кв. 21, с.Синеморец, общ. Царево**

Еднолинейна схема на табло Тас.

фаза: III
дата 2018

чертеж: 11
М -

част: Електротехническа

Проектант

инж. Христо Топалски
Секцијат: ЕАСТ
Части на проект: по Удостоверение за ПТП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен №: 03051
инж. ХРИСТО ЛЕНКОВ ТОПАЛСКИ
Подпис: [Signature]

ВАЖИ С ВАЖИЧНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПТП ЗА ТЕКОВНА ГОДИНА

Възложител: Община Царево