


Парк
Новопроектирано

Степен на защита IP44
Таблото е пластмасово,
за вкопчаване
Вход и изводи отдолу.
В кутията да се предвиди
свободно място 30%
за бъдещи разширения

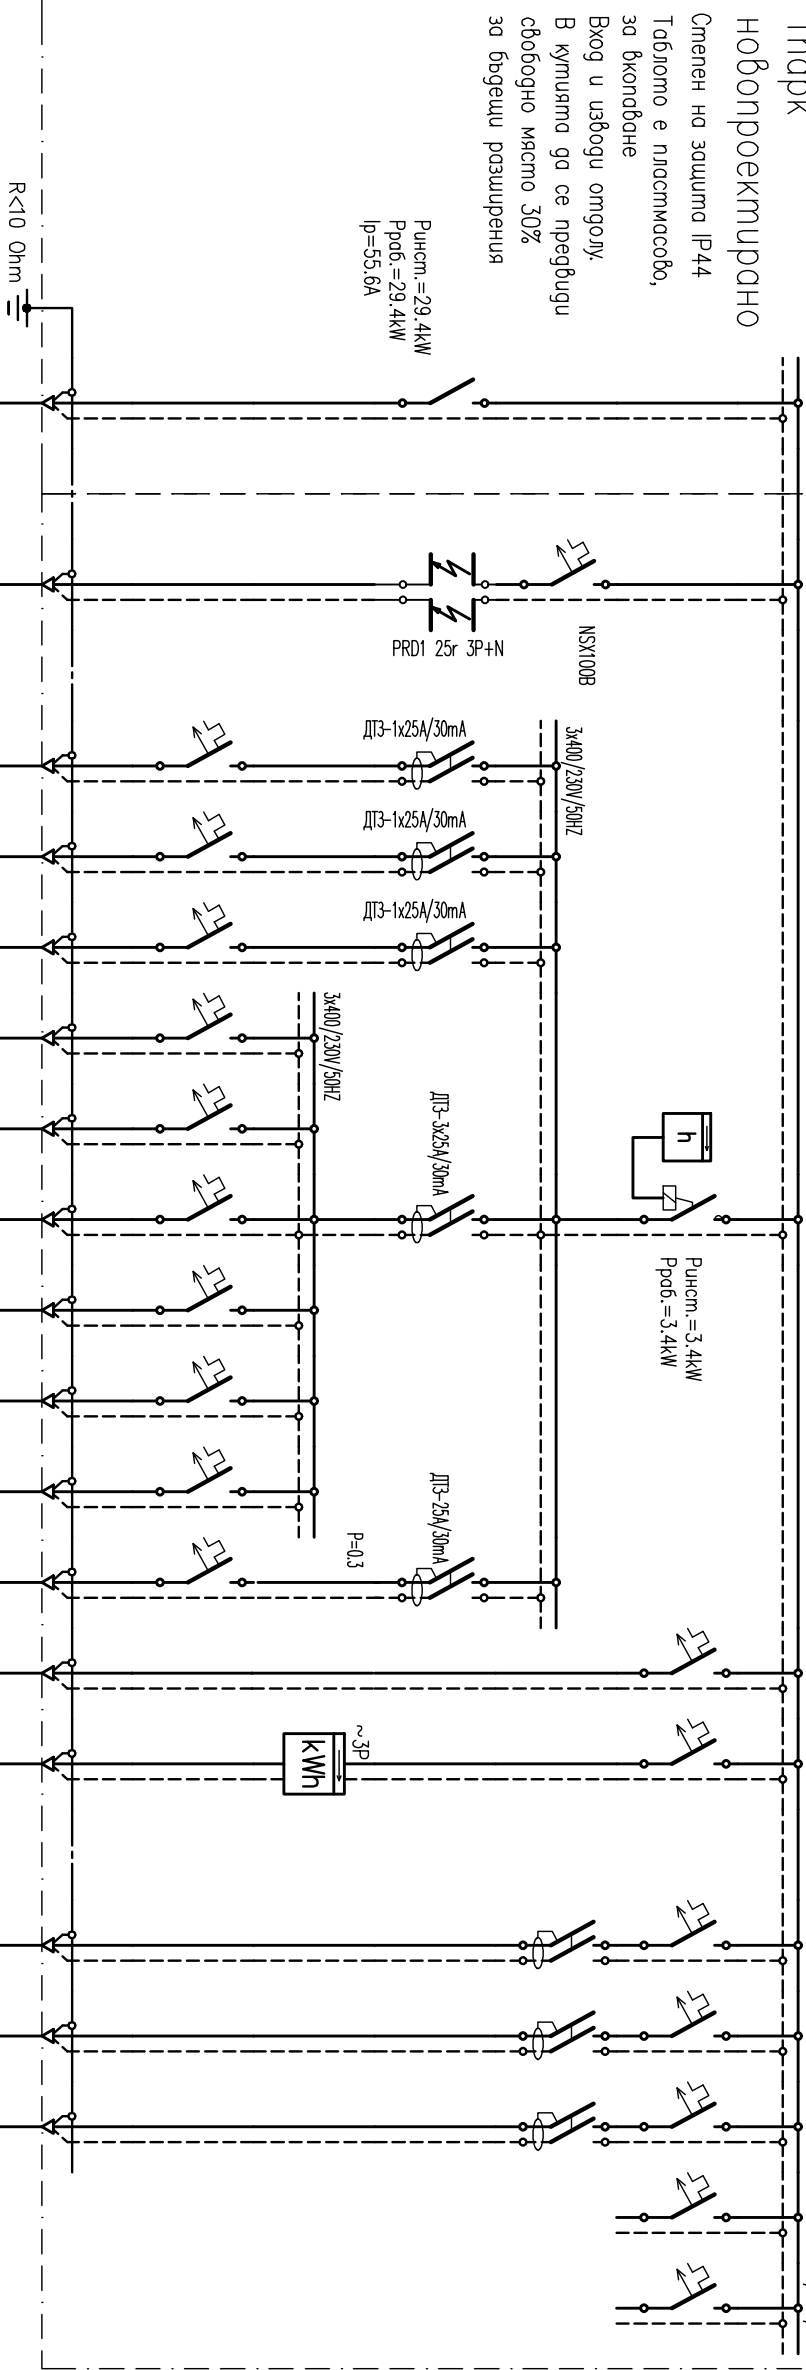

Номер по ред	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Токов кръг	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
брой излази		27	10	3	3	3	3	3	3	3	6	1	1	2	3	3	-	-
раб. мощност	29.4	0.70	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	4.00	10.00	6.00	3.00	3.00	-	-
Работен ток	55.6	4.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	7.6	19.0	11.4	17.0	17.0	-	-
Предпазител	Δ	C/1x10A	C/1x10A	C/1x10A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/1x6A	C/3x20A	C/3x25A	C/3x16A	C/1x20A	C/1x20A	C/1x10A	C/1x6A
K-ор/ДПЗ	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ДПЗ-25A/30mA	ДПЗ-25A/30mA	ДПЗ-25A/30mA	-	-
cos (phi)	-	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	-	-
Фазы			S	T	R	S	T	R	S	T	T	RST	RST	RST	S	T	-	-
Сечение линия	Δx16mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx6mm²	Δx6mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	Δx2.5mm²	-	-
Описание		Осв. паркови тела H=1,0m	Осв. паркови тела H=1,0m	Осветление стълби крайбрежна	Захр. блок на лодка 2.2 на кота +5,80	Захр. блок на лодка 2.1 на кота +5,80	Захр. блок на лодка 2.3 на кота +5,80	Захр. блок на лодка 2.4 на кота +5,30	Захр. блок на лодка 2.5 на кота +5,30	Захр. блок на лодка 2.6 на кота +5,30	Осветление алея с тела H=4.60	Извод за Тф (фонтан)	Извод за църква	Контакти ~3P	Контакти ~1P	Контакти ~1P	Резерв	Резерв
Консуматор	Въвод																	

Обект: Площадно пространство в УПИ III, кв.100, по
плана на гр. Ахтопол, община Царево

Чертеж: Еднoliniейна схема на табло парк
ГП - новопроектирано

фазы: ТП
дата 2018

част: Електротехническа

чертеж: 07

М: -

инж. Хр. Топалски

П р о е к т а н т

Възложител: Община Царево