


Табло мерене ТЕПО  
съществуващо

400/230V/50Hz

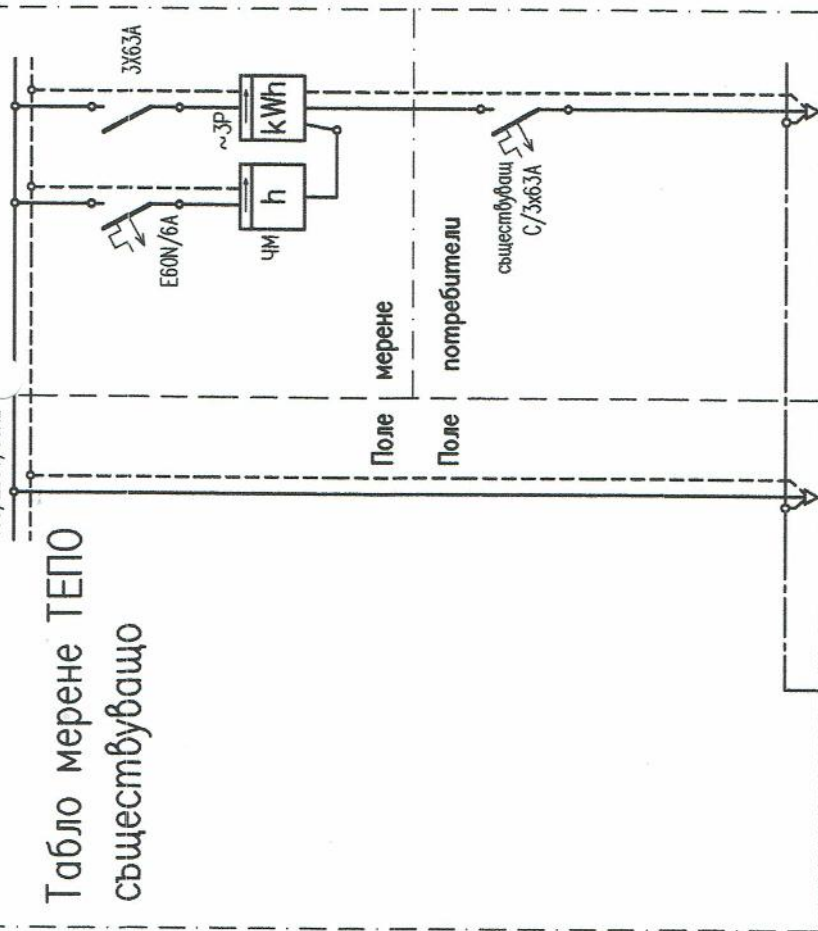

	Токов кръг	No	-					01
	Излази	бр.	-					1
	Работна мощност	kW	35.0					29.4
	Работен ток	A	66.3					55.6
	Предпазител	A						C/3x6.3
	K-ар/DIT3							-
	cos (phi)							0.9
	Фаза							RST
	Сечение линия	кв. мм						CBT 5x16mm <sup>2</sup>
Консуматор	Описание	Въведи съществуваш						
		Тн - магло парк						

**Забележки:**

Захранването с ел. енергията за обекта става от съществуващо табло мерене ТЕПО което е с работна мощност  $P_p = 35,0 \text{ kW}$ . За разпределяне на енергията е проектирано ново разпр. табло парк – Тп с работна мощност  $P_p = 29,4 \text{ kW}$ .

Съществуващата мощност на ТЕПО е достатъчна, от него НЕ се захранват други консуматори, затова НЕ се налага промяна в неговата работна мощност.

Обект: Площадно пространство в УПИ III, кв.100, по  
плана на гр. Ахтопол, община Царево

Чертеж: \_\_\_\_\_

фазы: ТП	част: Електротехническа	чертеж: 06
дата 2018		М: -

## Проект

инж. **Хр. Топалски**  
EAST

Секция: EAST

Части на проекта:

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 03051

инж. ХРИСТО  
ЛЕНКОВ ТОПАЛСКИ

Получено

ПОПЛА ПРЕЗАНТАТОРА ПРАВОСОПОСТАВИТ

ПОПЛАТА ЗА ПРАВОСОПОСТАВИТЕ В ХРИСТО ТОВАРНО ОБОЗНАЧЕНИЕ

**Възложител: Община Царево**