


PT-1; PT-2; PT-3; PT-4;
разпределителни табла
за вграждане
новопроектирани


Кутия с п/ру 300/220/120mm
Степен на защита IP44

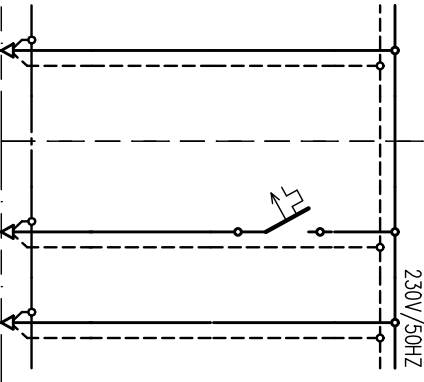

Номер по ред	1	2	3
Токов кръг	-	-	-
роб. мощност kW	-	0.1	-
Работен ток A	-	0.6	-
Предпазител A	-	C/1x6A	-
K-op/ДТЗ A	-	-	-
cos (phi)	-	0.8	0.8
Фаза	-	-	-
Сечение линия kВ. мм	СВТ 3x2.5	СВТ 3x1.0mm²	СВТ 3x2.5mm²
Описание	Въвод Тпарк	Извод Осветление стълби декоративно	Извод парково осветление Н=1,0м
Консуматор			

PT-6
разпределително табло
за вграждане
новопроектирано


Кутия с п/ру 300/220/120mm
Степен на защита IP44

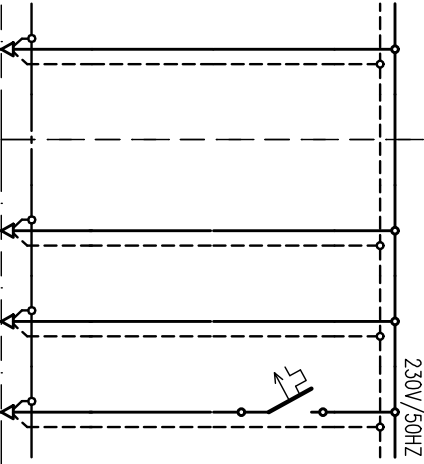

Номер по ред	1	2	2	3
Токов кръг	3	3	3	3
роб. мощност kW	0.3	0.1	0.1	0.1
Работен ток A	4.8	0.6	0.6	0.6
Предпазител A	-	-	-	C/1x6A
K-op/ДТЗ A	-	-	-	-
cos (phi)	-	0.8	0.8	0.8
Фаза	-	-	-	-
Сечение линия kВ. мм	СВТ 3x2.5mm²	СВТ 3x2.5mm²	СВТ 3x2.5mm²	СВТ 3x1.0mm²
Описание	Въвод Тпарк	Извод PT5	Извод PT7	Извод Осветление стълби декоративно
Консуматор				

PT-5;PT-7
разпределителни табла
за вграждане
новопроектирани

Кутия с п/ру 300/220/120mm
Степен на защита IP44

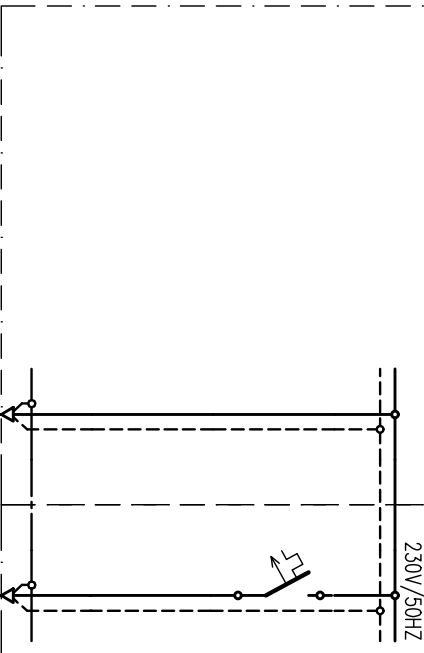

Номер по ред	1	2
Токов кръг	3	3
роб. мощност kW	0.1	0.1
Работен ток A	0.6	0.6
Предпазител A	-	C/1x6A
K-op/ДТЗ A	-	-
cos (phi)	-	0.8
Фаза	-	-
Сечение линия kВ. мм	СВТ 3x2.5mm²	СВТ 3x1.0mm²
Описание	Въвод от PT6	Извод Осветление стълби декоративно
Консуматор		

Обект: Площадно пространство в УПИ III, кв.100, по
плана на гр. Актопол, община Царево

Чертеж: Еднoliniейни схеми на
разпределителни табла РТ

фаза: ТП
дата 2018

част: Електротехническа

чертеж: 09

М: -

инж. Хр. Топалски

Проект

Възложител: Община Царево