


Отделението за контакти е под заключваем капак отделено от отделението на автоматичните прекъсвачи

Спецификация:

1. Контакт неподвижен (евроконтакт) за открит монтаж 230 V, 16A-6бр.
1. Контакт неподвижен (евроконтакт) за открит монтаж 400 V, 25A-2бр.
2. Щуцер двоен за преминаване на кабел с $d=16\text{mm}$ от отделението с авт. прекъсвачи
3. Щуцер двоен за преминаване на кабел с $d=23.2\text{mm}$ от отделението с авт. прекъсвачи

Отделение за контакти при вдигнат капак

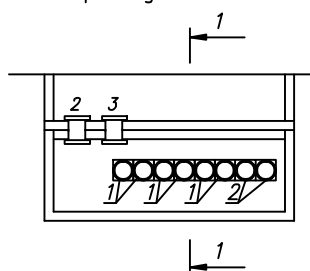

Забележки:

1. Вход на захранващия кабел отдолу – през кабелен вход за кабел с диаметър 23.2 мм.
2. Размерите на таблото са ориентировъчни в [мм].
3. Таблото да се изработи със степен на защита IP44, и заключващи механизми.

Обект: Площадно пространство в УПИ III, кв.100, по плана на гр. Ахтопол, община Царево

Чертеж:

Тпарк - общ вид

фаза: ТП
дата 2018

част: Електротехническа

чертеж: 08
М: -

**П
р
о
е
к
т
а
н
т**

инж. Хр. Топалски

Възложител: Община Царево